


CWBAN-3TC-3TP+N



Bloco de Aferição para 3 Transformadores de Corrente e 3 Transformadores de Potência (circuito com 4 fios).

Bloco de Aferição para 3TC's + 3TP's, conexão por parafuso. Conectores CDS6U com corrente nominal de 41A, tensão nominal de 800V, para condutores de 0.2mm2 até 6mm2.

Visualização do produto em 3D

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Nominal	800 V
Corrente Nominal	41 A
Torque de aperto	0.8 Nm
Material da Caixa	Polymide
Função do produto	Sliding Type Disconnect and Test
Orientação para Entrada do Condutor	Entrada Lateral
Possibilidade de Montagem	Panel/Surface
Tamanho do Parafuso	M3.5
Operado por	Chave de Fenda
Tensão Nominal de Pico	8 KV
Grau de Poluição	3

DADOS DE CONEXÃO

Seção Mín. do Condutor Flexível	0.2 mm²
seção máx. do condutor flexível	6 mm²
Seção Mín. do Condutor Kcmil/AWG	22 AWG
Seção Máx. do Condutor Kcmil/AWG	8 AWG
Seção Mín. do Condutor Flexível com Terminal Tubular/Luva	0.2 mm²
Seção Máx. do Condutor Flexível com Terminal Tubular/Luva	6 mm²
Seção Mín. do Condutor Sólido	0.2 mm²
Seção Máx. do Condutor Sólido	10 mm²
Comprimento da Decapagem	10 mm

Dimensões

Altura com trilho DIN 35 x 7,5 mm	65 mm
Comprimento	82 mm
Espessura	140 mm

DADOS PARA PEDIDO

CÓDIGO	Descrição	Embal. Padrão
CWBAN-3TC-3TP+N	Bloco de Aferição para 3 TC's + 3 TP's, conexão por parafuso, 6mm2.	1

APROVAÇÕES



Instruções de montagem

Esquema de Operação do Bloco de Aferição p/ 3TC + 3TP para Circuito c/ 4 Fios



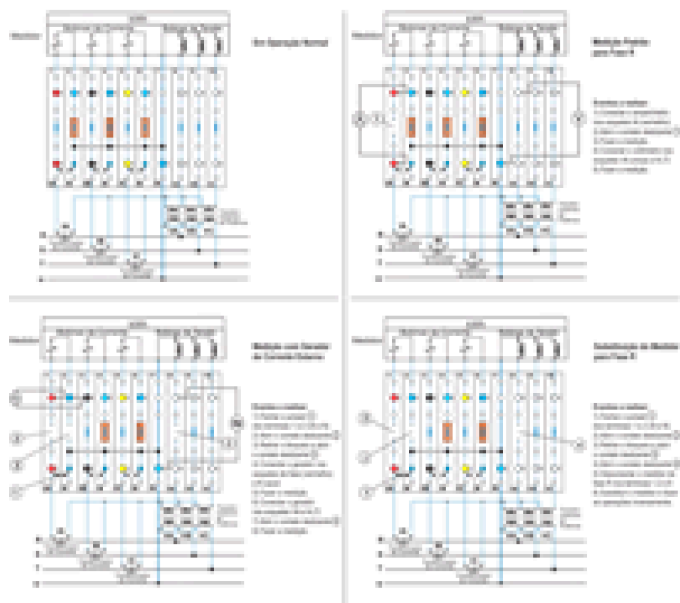


DIAGRAMA DO PRODUTO

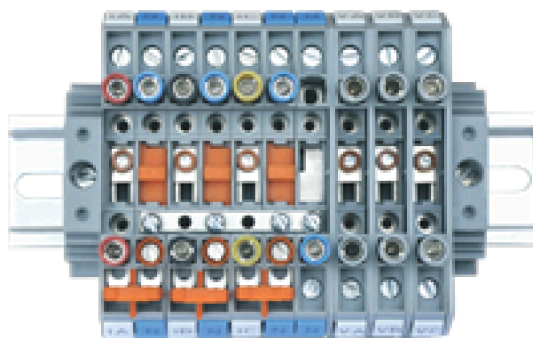

CWBAN-3TC-
3TP+N



CONFORME NORMA

Padrões	UL 1059	IEC/EN60947-7-1	CSA C.22.2 No:158
Aprovações	UL	CE	CSA
Seção Mín. do Condutor Flexível	22 AWG	0.2 mm ²	22 AWG
seção máx. do condutor flexível	8 AWG	6 mm ²	8 AWG
Tensão Nominal	600 V	800 V	600 V
Corrente Nominal	45 A	41 A	45 A
Torque de aperto	14 lb-in	0.8 Nm	14 lb-in